

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY MONTAJI YAPILDI (KLAVUZ/İZ) DIŞ MEKAN BİNA GİRİŞİ HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY MONTAJI YAPILDI (UYARI/NOKTA) HARİCİ ORTAM DIŞ MEKAN BİNA GİRİŞİ



Kılavuz-İz Yollar ve Nokta- Uyarı Yollar



Görme engelliler için yaya yolları üzerinde TS 13536 ve TS ISO 23599 Standartlarına uygun kılavuz yollar uygulanmıştır.

Yollarda algılanamayan noktalarda bahçe girişinden bina girişine kadar, bina girişinden de danışma bankosuna kadar hissedilebilir yüzey, kılavuz çizgi vb. uygulamalar bulunmaktadır.

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY MONTAJI YAPILDI (UYARI/NOKTA) DAHİLİ ORTAM İÇ MEKAN KAT SAĞANLIKLARINA,
ASANSÖR ÖNLERİNE
HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY MONTAJI YAPILDI (KLAVUZ/İZ) İÇ MEKAN BİNA GİRİŞİ



Kılavuz-İz Yollar

Görme engelliler için yaya yolları üzerinde TS 13536 ve TS ISO 23599 Standartlarına uygun kılavuz yollar uygulanmıştır.

Yollarda algılanamayan noktalarda bahçe girişinden bina girişine kadar, bina girişinden de danışma bankosuna kadar hissedilebilir yüzey, kılavuz çizgi vb. uygulamalar bulunmaktadır.

BRAİLLE BASKILI KAT PLANI MONTAJI YAPILDI (AYAKLI) GİRİŞ NOKTASINA



Braille Baskılı Bilgi Panosu

Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (105-180 cm) konumlandırılmıştır. Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır. Braille alfabesi var ise doğru yükseklikte (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandırılmıştır.

BÜTÜN KATLARA BRAİLLE BASKILI KAT PLANI MONTAJI YAPILDI



Braille Baskılı Kat Planı (Bütün katlarda)

Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (105-180 cm) konumlandırılmıştır. Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır. Braille alfabesi var ise doğru yükseklikte (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandırılmıştır.

BRAİLLE BASKILI BAY / BAYAN / ENGELLİ WC KAPI İSİMLİĞİ MONTAJLANDI



Braille Baskılı Levhalar

Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (105-180 cm) konumlandırılmıştır. Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır.


BRAİLLE BASKILI KAPI İSİMLİKLERİ MONTAJLANDI



Braille Baskılı Levhalar

Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (105-180 cm) konumlandırılmıştır. Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır.

ENGELLİ GİRİŞİ YÖNLENDİRME LEVHASI MONTE EDİLDİ (ANA GİRİŞLERE) ve ENGELLİ WC YÖNLENDİRME LEVHASI MONTE EDİLDİ (OK İLE)

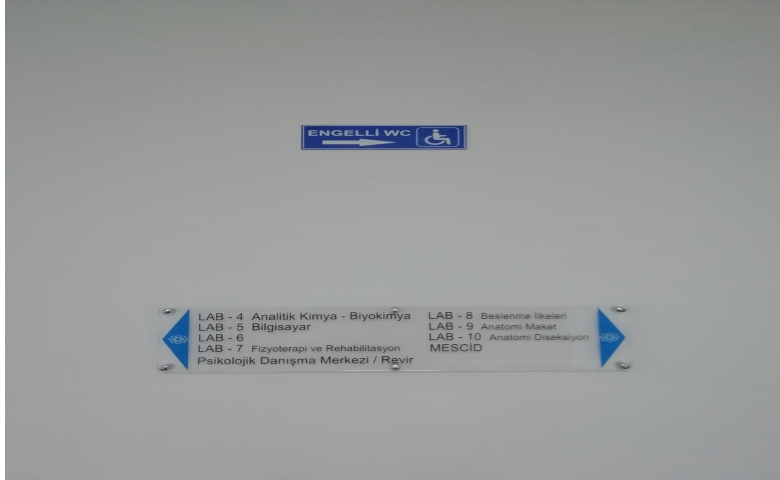


Yapının ana giriş alanları erişilebilirdir.

Girişler kolay algılanabilir niteliktedir.

Levha üzerindeki işaretlerin kolayca ayırt edilebilmesi için şekil (işaret) rengi ile zemin rengi kontrast durumdadır.

AKILLI İŞİTME SİSTEMİ MONTAJI YAPILDI / ENDİKSİYON DÖNGÜSÜ (BANKO TİPİ/GİRİŞ BANKOLARINA)

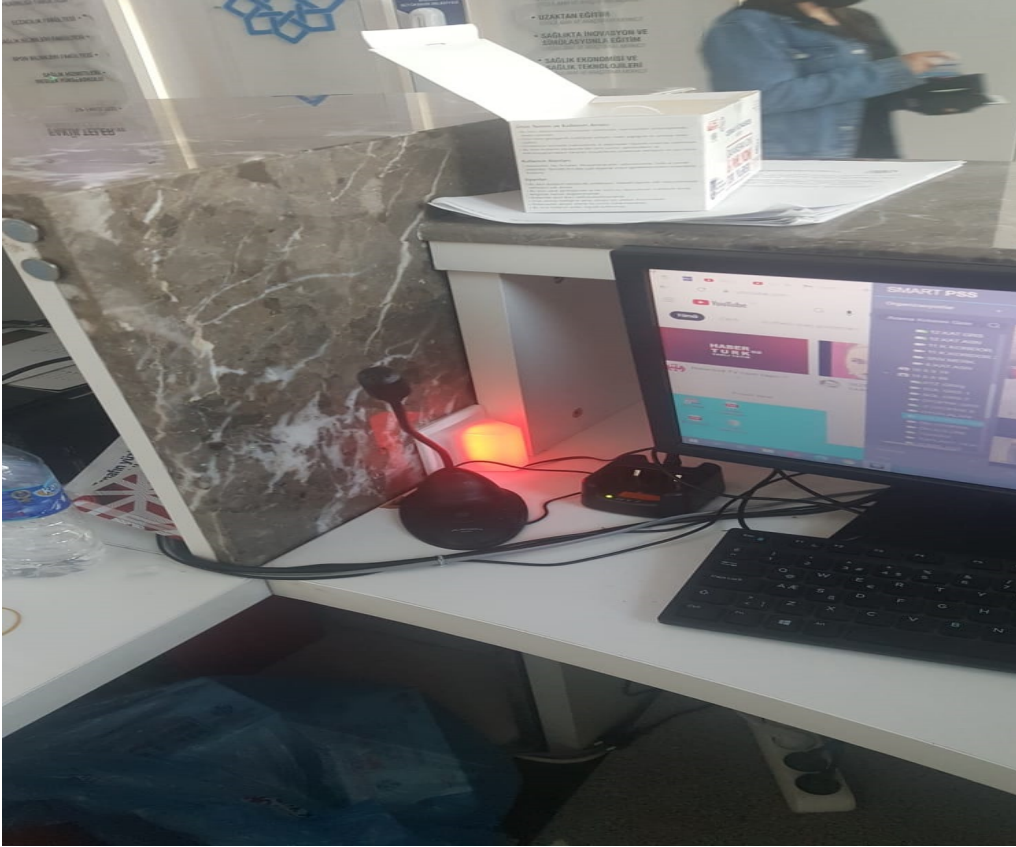

Akıllı İşitme Sistemi/Endiksiyon Döngüsü

Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır.

SESLİ IŞIKLI ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME SİSTEMİ MONTE EDİLDİ HER KATA (YANGIN SİSTEMİNE ENTEGRE)



Sesli Işıklı Acil Çıkış Yönlendirme Sistemi Monte Edildi Her Kata (Yangın Sistemine Entegre)

Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır.

ENGELLİ ÇAĞRI BUTONU MONTAJI YAPILDI (GİRİŞ KAPILARI YAN TARAFINA)



Acil Çağrı Butonu

Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır.

ARAÇ PARK ALANLARI

AÇIK ve KAPALI ENGELLİ OTOPARK ALANI MEVCUTTUR



ENGELLİ OTOYERK LEVHASI SACI MONTE EDİLDİ / LOGOLU ENGELLİ OTOYERK ZEMİN BOYAMASI YAPILDI



ISLAK HACİMLER-TUVALETLER



Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kadın erkek ortak kullanımında olan erişilebilir bir tuvalet bulunmaktadır.

ENGELLİ WC SABİT BARLARININ MONTAJI YAPILDI




ENGELLİ WC ACİL ÇAĞRI BUTONU MONTAJI YAPILDI (İPLİ VE IŞIKLI)



PORTATİF ENGELLİ RAMPASI TAHSİS EDİLDİ

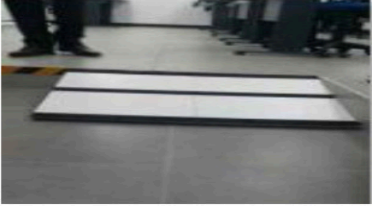

		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAHA DENETİM	Denetim Tarihi : 04.06.2020 Rapor Tarihi : 04.06.2020 Denetim Yapılan Yer : LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
MADDE NO	TEHLİKELİ DURUM/ TEHLİKESİZ DURUM	SORUMLULAR	İLGİLİ RESİM
1		ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİTE ÜYELERİ	Lokman Hekim Üniversitesinde, engelli çalışan veya öğrencilerin danışma alanı ve tekerlekli sandalye, Üniversitenin giriş katında bulunmaktadır.
2		ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİTE ÜYELERİ	Lokman Hekim Üniversitesinin dış donatısında, konferans salonu ve laboratuvar 5 de yer alan engelli öğrenci veya çalışanların kullanabilecekleri rampalar mevcuttur. Engelli rampası eğimi ile ilgili olarak TS 12576 yönetmeliğini ele alacak olursak; eğimler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bastonlu kişilerin rahat ve güvenli geçişini sağlamalıdır. Rampa uzunlukları 10 m'ye kadar olan rampaların en fazla eğimi %8, 10 m'den daha uzun rampalarda ise en fazla eğim %6 olmalıdır. 
3		ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİTE ÜYELERİ	
4		ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİTE ÜYELERİ	

Rampa Eğimleri
Tek yöne eğimli bordür rampaları en fazla %8 eğime sahiptir.
Rampa Eğimi %5 - % 8 arasındadır.

GİRİŞLER



Yapının ana giriş alanları erişilebilirdir.

Yapının ana giriş/girişlerine merdiven ya da basamak olmadan (rampa vs. ile) ulaşılabilir.

Girişlerin önünde tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik manevra alanı sağlanmıştır.

Kapının çalışma mekanizması kullanımı kolaylaştırır niteliktedir.

ENGELLİ DANIŞMA-BANKO



Girişte bir tekerlekli sandalye hazır bekletilmektedir.
Banko önlerinde tekerlekli sandalyelerin park edebileceği uygun alanlar yer almaktadır.
Bankolar tekerlekli sandalye kullanan bireylerin erişimi uygun yüksekliktedir (en fazla 86cm).

ASANSÖRLER



Asansörün iç ölçüleri tekerlekli sandalye kullanıcısının geçişine ya da manevra yapmasına olanak sağlayacak (120 cmx150 cm) yeterlidir. Asansörün girişi için kapı boşluğu en az 90 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.

ASANSÖRLER



Kabin dışı asansör çağırma düğmeleri en az 19 mm boyutunda ve en az 90 cm yüksekliktedir.

Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında büyük harflerle yazılmış 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut aralığında kabartma yazılar bulunmaktadır.


Asansör umumi olarak kullanılan tüm katlara erişim sağlamaktadır.

Asansör kontrol panelinin yüksekliği 90-110 cm arasındadır.

Kabin içi kat düğmeleri en az 19 mm boyutlarındadır.

Kat düğmelerinin altında en az 90 cm yükseklikte acil durum paneli bulunmaktadır.

ASANSÖRLER

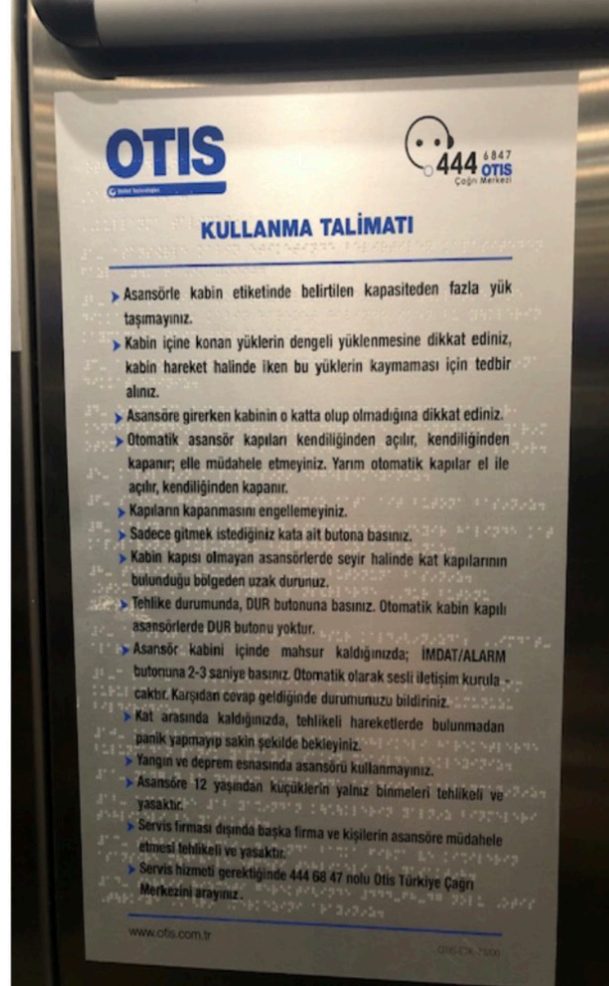

Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında büyük harflerle yazılmış 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut aralığında kabartma yazılar bulunmaktadır.
Braille alfabesi desteği mevcuttur.

YÖNLENDİRİCİ LEVHA (TABELA) VE UYARICI İŞARETLER



SPOR ALETLERİNİN YAKININDA, BİREYLERİN KOLTUK DEĞNEĞİ, YÜRÜTEÇ GİBİ YARDIMCI
ALETLERİ BIRAKABİLECEKLERİ ALANLAR SAĞLANMAKTADIR.



KÜTÜPHANE



Kütüphanedeki geçiş alanları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir.
Kütüphane iç mekânları tüm kullanıcıları kolayca yönlendirme için yeterli düzeyde aydınlatılmıştır.


KÜTÜPHANE



Kütüphanedeki geçiş alanları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir.

Kütüphanelerin oturma ve çalışma alanlarında bulunan donatıların en az %5'i tekerlekli sandalye yaklaşımına, masa kullanımına ve gerekli manevralara olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

KÜTÜPHANE

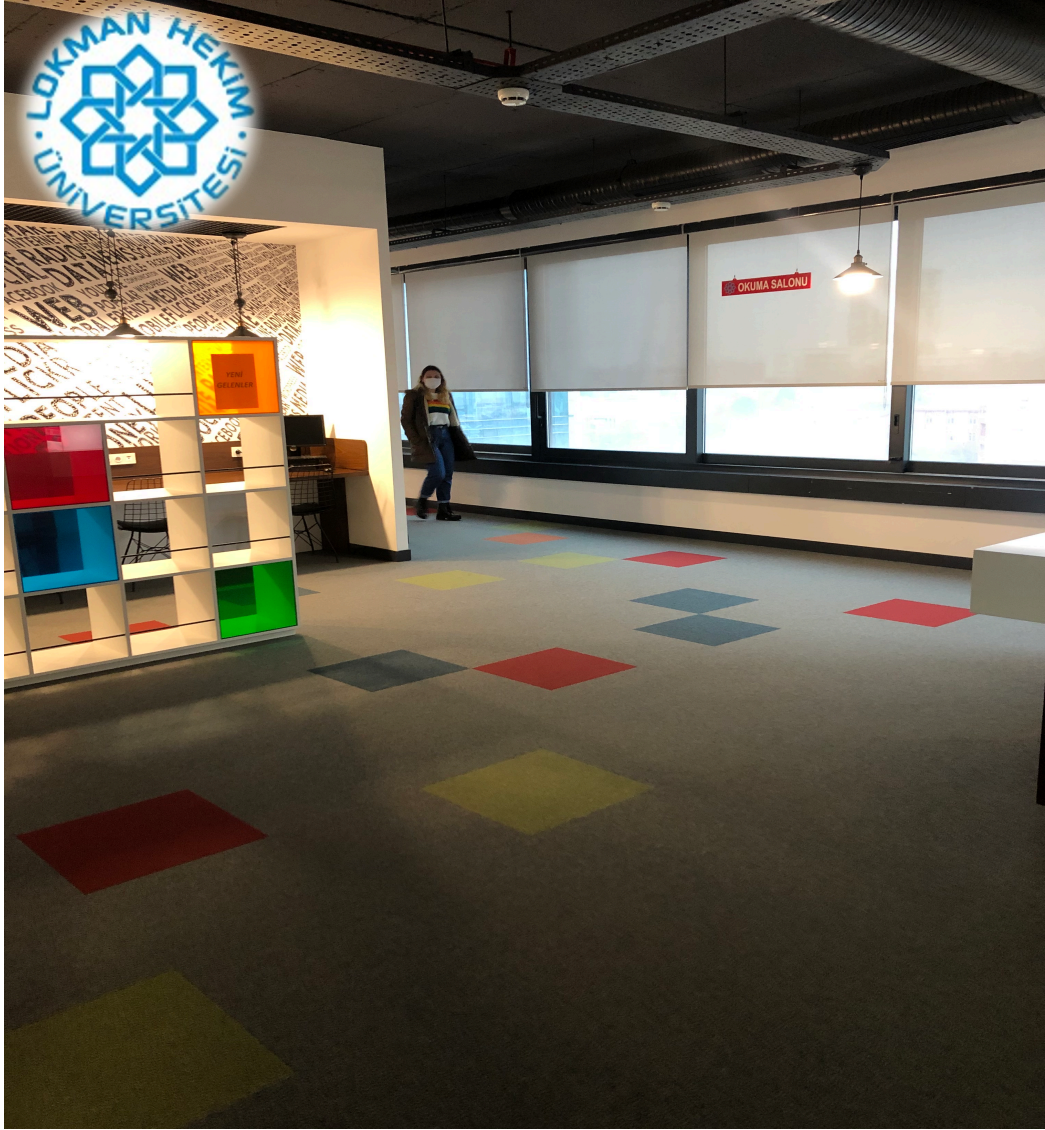

Kütüphane iç mekânları tüm kullanıcıları kolayca yönlendirebilir niteliktedir.

Kütüphane içerisinde yer alan her türlü sabit ve hareketli mobilyalar yaklaşım, manevra ve uzanma mesafeleri göz önüne alınarak konumlandırılmıştır.

YEMEKHANE



Yemek tepsi kaydırma rafları zeminden 70 ila 86 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.

MERDİVENLER



Umuma açık yapılarda, ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri yapılarda en az 150 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Merdivenler kolay algılanabilir nitelikte konumlandırılmıştır.

Merdiven basamakları algılanabilirliği açısından yeterli düzeyde aydınlatılmıştır.

Korkuluklar tüm basamaklar boyunca devam edecek şekilde konumlandırılmıştır.

Korkuluk, tirabzan ve tutunma barlarının yerden yükseklikleri (yetişkinler için 90 cm, çocuklar için 70 cm) uygun ölçülerdedir.

Tutunma barlarının çapları 32 – 45 mm arası ve dengeli tutulmaya olanak sağlayacak şekildedir.




Çöp kutuları tekerlekli sandalye kullanıcıları için önden ve yandan uzanma mesafesini sağlayacak şekilde (en az 150 cm x150 cm manevra alanı) konumlandırılmıştır.
Çöp kutuları erişilebilir (en az 90 cm en fazla 120 cm) yükseklikte konumlandırılmıştır.

YAYA YOLLARI-SİRKÜLASYON ALANLARI



Yaya yolları ve sirkülasyon alanlarında herhangi bir fiziksel engel (araç bariyerleri ya da mantarlar gibi) bulunmamaktadır. Yürüme yolları en az 150 cm olacak genişliktedir.

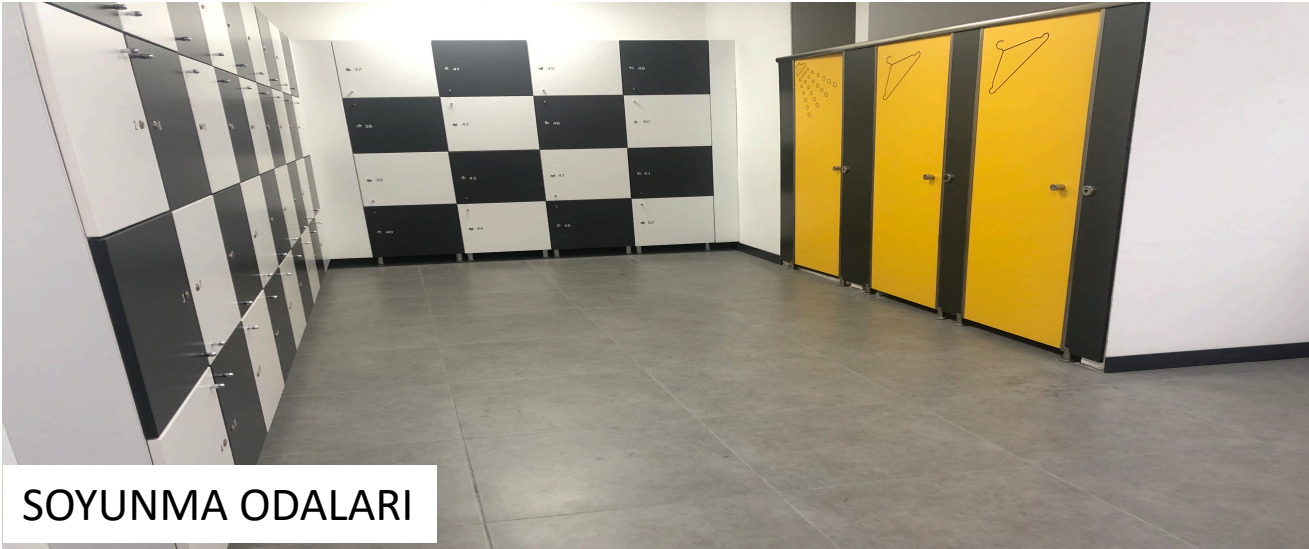

Soyunma odası kapıları tekerlekli sandalye kullanıcısının geçebileceği ölçülerdedir (90 cm).

Kapının içeri açıldığı durumlarda, kapının açılış yönünde taradığı alan önünde tekerlekli sandalyenin park edebilmesi ve manevra yapabilmesi için boş alan bırakılmıştır.

Soyunma odaları içerisinde tekerlekli sandalyeli bireylerin de kullanabileceği şekilde zeminden 43-48,5 cm yükselen oturma elemanları bulunmaktadır.